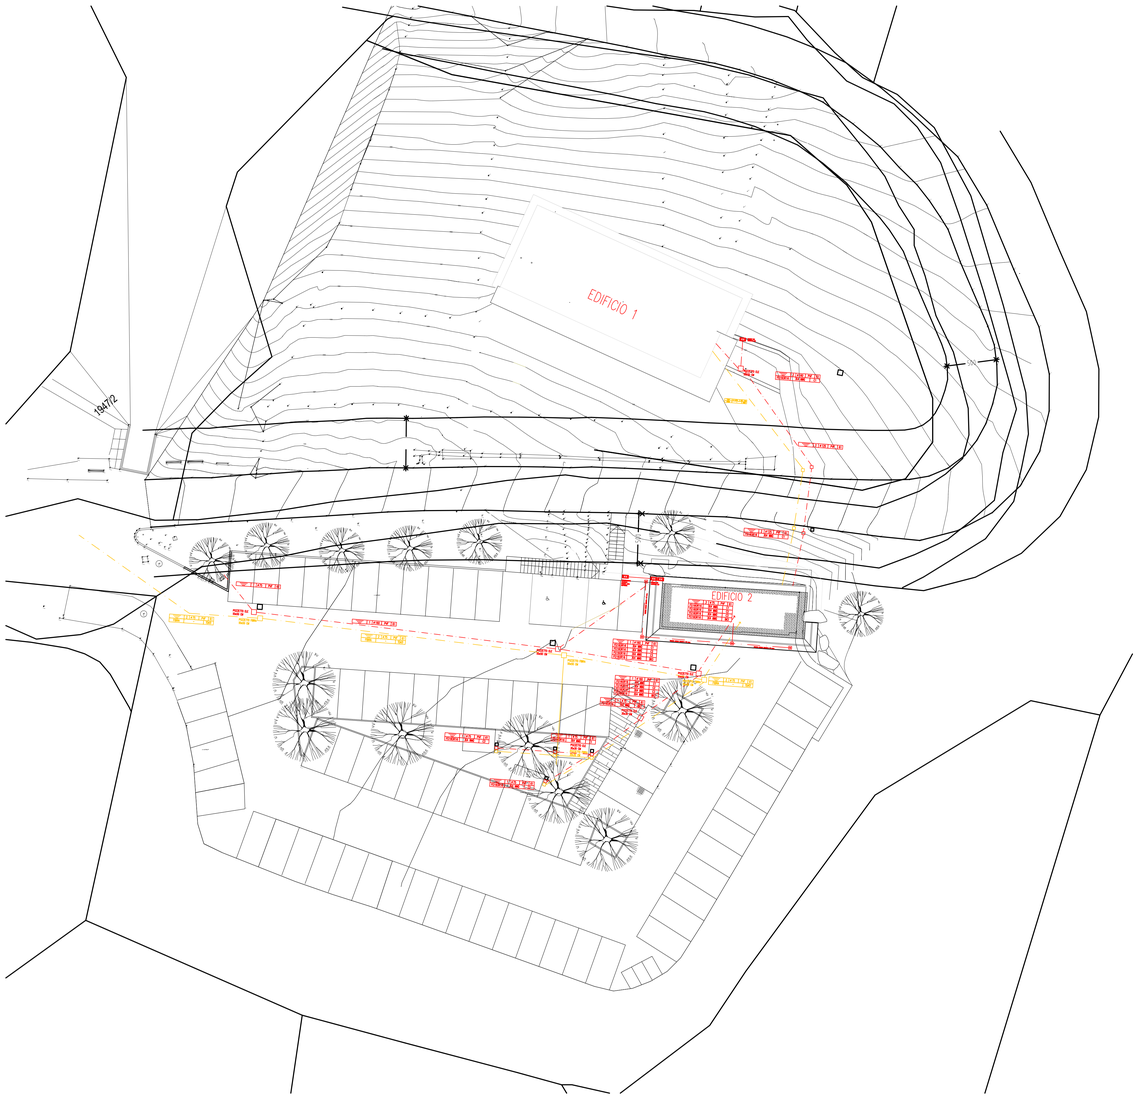


## LEGENDA POSE - IMPIANTI ELETTRICI

| POSA | DESCRIZIONE | RIF. | POSA | DESCRIZIONE | RIF. |
|---|---|---|---|---|---|
| | CAVI CON/SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI POSATI ENTRO MURI TERMICAMENTE ISOLANTI | 1 | | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA), CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE POSATI SU PASSERELLE A TRAVERSINI | 17 |
| | CAVI CON/SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI POSATI O DISTANZIATI DA PARETI | 3 | | CAVI CON/SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI POSATI ENTRO CONTROSOFFITTI | 22 |
| | CAVI CON/SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI NON CIRCOLARI POSATI SU PARETI | 4 | | CAVI CON/SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI CIRCOLARI POSATI ENTRO PAVIMENTI SOPRAELEVATI | 23 |
| | CAVI CON/SENZA GUAINA IN TUBI PROTETTIVI ANNEGATI NELLA STRUTTURA | 5 | | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) POSATI IN CONTROSOFFITTO | 25 |
| | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA), CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE POSATI SU O DISTANZIATI DA PARETI FISSATI SU O DISTANZIATI DA SOFFITTO | 11 | | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) POSATI SOTTO PAVIMENTI SOPRAELEVATI | 26 |
| | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA), CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE POSATI SU PASSERELLE NON PERFORATE | 12 | | CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI POSATI SU PARETE CON PERCORSO ORIZZONTALE O VERTICALE | 32 |
| | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA), CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE POSATI SU PASSERELLE PERFORATE (O SU RETI METALLICHE) | 13 | | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) POSATI IN CANALI INCASSATI NEL PAVIMENTO | 33 |
| | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA), CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE POSATI SU PASSERELLE MENSOLE | 14 | | CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN CANALI SOSPESI | 34 |
| | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA), CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE FISSATI DA COLLARI | 15 | | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN TUBI PROTETTIVI INTERRATI O IN CUNICOLI INTERRATI | 61 |
| | CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA), CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON ISOLAMENTO MINERALE POSATI SU PASSERELLE A TRAVERSINI | 16 | | CAVI SENZA GUAINA E CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON GUAINA) IN TUBI PROTETTIVI POSATI IN STIPITI DI PORTE O PARETI IN CARTONGESSO | 73 |

## LEGENDA SIMBOLI GRAFICI - IMPIANTI ELETTRICI

| SIMBOLO | DENOMINAZIONE | SIMBOLO | DENOMINAZIONE | SIMBOLO | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| | INTERRUTTORE UNIPOLARE | CRC | ELETTROVENTILATORE | | PULSANTE SOTTO VETRO |
| | INTERRUTTORE BIPOLARE | VT | PUNTO VENTILCONVETTORE | | MONTANTE ASCENDENTE |
| | INTERRUTTORE DEVIATORE | | PUNTO USCITA CAVO | | MONTANTE PASSANTE |
| | INTERRUTTORE DEVIATORE | | PUNTO LUCE A PARETE | | MONTANTE PASSANTE |
| | PULSANTE UNIPOLARE | | PUNTO LUCE | | QUADRO ELETTRICO |
| | PULSANTE UNIPOLARE CON VARIATORE DI LUCE | | LAMPADA DI EMERGENZA AUT. MODULARE ESTR. | | ARMADIO ESTERNO |
| | PULSANTE UNIPOLARE LUMINOSO | | LAMPADA DI EMERGENZA AUTONOMA | Wh | CONTATORE DI ENERGIA |
| | PRESA LUCE 2x10 A + T | | LAMPADA DI EMERGENZA SU CIRCUITO SPECIALE | | APPARECCHIO D'ILLUMIN. A 4 TUBI FLUORESCENTI |
| | PRESA F.M. 2x16 A + T | | TORCIA AUTONOMA ESTRAIBILE A 2 MODULI | | APPARECCHIO D'ILLUMIN. A 3 TUBI FLUORESCENTI |
| | PRESA BIPASSO | CDM | COMANDO DI EMERGENZA | | APPARECCHIO D'ILLUMIN. A 2 TUBI FLUORESCENTI |
| | PRESA UNEL | | CREPUSCOLARE | | APPARECCHIO D'ILLUMIN. A UN TUBO FLUORESCENTE |
| | PRESA UNEL – 10/16 | | PICCHETTO DI TERRA | | CORPO ILLUMINANTE PER ESTERNO |
| | PRESA 10–16 CON INTERR. MAGNETOTERMICO | | SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO | | PROIETTORE |
| | PRESA UNEL CON INTERR. MAGNETOTERMICO | | SCATOLA DI DERIVAZIONE IN VISTA – IP55 | | CORPO ILL. PER ESTERNO A PARETE |
| | PRESA CEE INTERBLOCCATA 2x16 A + T | | COLLETTORE (NODO) DI TERRA | | CORPO ILL. PER ESTERNO CON PALO |
| | PRESA CEE INTERBLOCCATA 3x16 A + T | | PUNTO EQUIPOTENZIALE | | POZZETTO IN CLS ISPEZIONABILE |
| | PULSANTE A TIRANTE | VP | VASCETTA DA PAVIMENTO A DUE SCOMPARTI | | POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO CARRABILE |
| | SCALDACQUA ELETTRICO | m o m | CONDUTTURA INCASSATA | M 1~ | MOTORE ASINCRONO MONOFASE |
| m m | CONDUTTURA A PARETE | | CONDUTTURA INTERRATA | M 3~ | MOTORE ASINCRONO TRIFASE |
| | INTERRUTTORE UNIPOLARE LUMINOSO | PC | PLACCA CIECA 3 POSTI | | BLINDOLUCE/BLINDOSBARRA |
| | COMMUTATORE | | INTERRUTTORE DEVIATORE LUMINOSO | | TESTATA PER BLINDOLUCE/ TESTATA PER BLINDOSBARRA |
| | | | ASCIUGACAPELLI FISSO | | QUADRETTO DI SERVIZIO |

## LEGENDA SIMBOLI GRAFICI - IMPIANTO DI TERRA

| SIMBOLO | DENOMINAZIONE | SIMBOLO | DENOMINAZIONE |
|---|---|---|---|
| | PICCHETTO DI TERRA | | COLLEGAMENTO AI FERRI DI ARMATURA DEI PILASTRI |
| | CONDUTTORE DI TERRA | | COLLETTORE DI TERRA |
| | | | |

## NOTE D'INSTALLAZIONE

### colorazione delle tubazioni

- BIANCO — CAVI DATI
- VERDE — TELEFONIA
- LILLA — FILO DIFFUSIONE
- NERO — FORZA E DISTRIBUZIONE
- AZZURRO — CITOFONIA E VIDEOCITOFONIA
- MARRONE — LUCI EMERGENZA E ALLARME

### quote di installazione

Le quote di installazione, se non diversamente indicato nei disegni, sono quelle riportate nei particolari costruttivi nella tavola EL.01.01

### chiave di lettura linee elettriche

cavidotto — diametro — numero — tipologia via cavi — codice posa — PP110 | FL40 | RG6M | 5 | FLR6F | 1 | N1VV | N1VV6 — linea — tipo di cavo — sezione

### chiave di lettura corpi illuminanti

tipo lampada — quota installazione (sf= a soffitto) — MA/MV | SV/VSL | A | codice linea — codice corpo illuminante

| SIGLA | TIPOLOGIA VIA CAVI |
|---|---|
| PVR | PVC rigido |
| AZL | acciaio zincato leggero |
| AZP | acciaio zincato pesante (UNI 8863) |
| PVF | PVC flessibile |
| CFZ | Canalina acciaio zincato |
| CFV | Canalina acciaio verniciato |
| CFI | Canalina in acciaio inox AISI 304 |
| CFA | Canalina in acciaio inox AISI 316 |
| CPC | Canalina in PVC a battiscopa |
| CPS | Canalina in PVC sottopavimento |

| CODICE | TIPOLOGIA LAMPADA |
|---|---|
| FLC | fluorescente compatta |
| FC | fluorescente circolare |
| FL | fluorescente lineare |
| INC | incandescenza |
| Hal | alogena |
| JMT | a scarica di alogenuri metallici |
| SAP | a scarica al sodio alta pressione |
| SBP | a scarica al sodio bassa pressione |

### indicazioni ulteriori

Le condutture prive di indicazione sono da considerarsi: 2x1.5+T #20 per punti luce e 2x2.5+T #25 per punti fm

### NOTE

Per la legenda dei corpi illuminanti vedi tavola E.T.331.0.60
I corpi illuminanti con la dicitura "D" sono da considerarsi con reattore dimmerabile DALI.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO OPERE CIVILI

Funded by the European Union NextGenerationEU

COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL

PROGETTO:
PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 "ATTIVITA' DEI BORGHI" - Linea di azione A
"Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati"
INTERVENTO 12 - PUNTO INFO E BAR FROTTEN

FASE:
PROGETTO ESECUTIVO

# IMPIANTI

# E.T.330.001

TAVOLA IMPIANTI
PLANIMETRIA GENERALE

DATA: 20.02.2025
AGGIORNAMENTO: -


COORDINAMENTO GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
arch. Giovanni Modena

VERIFICHE ED APPLICAZIONE CRITERI DNSH E CAM
arch. Giovanni Modena

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
arch. Giovanni Modena

GEOLOGO
dott. geol. Paolo Passardi

CALCOLI STATICI
dott. ing. Franco Decarmirada

IMPIANTI
dott. ing. Stefano Iorlatti
arch. Giovanni Modena